



SENA SZIVATTYÚ

230 V II 50Hz	230/400V III 50Hz	A			P1 (kW)		P2 (kW)		HP (lóerő)	μF kondi	Emelőmagasság H (m)					
											6	8	10	12	14	16
		Q (m³/h)														
25461	-	2,1	-	-	0,46	-	0,23	-	1/3	12μF	7	3,5				
25462	-	2,7	-	-	0,60	-	0,41	-	1/2	12μF	9,6	7,5	4			
25463	25464	3,5	2,85	1,65	0,79	0,91	0,56	0,62	3/4	14μF	13,5	11,2	9	5		
25465	25466	4,2	3,4	1,95	0,91	1,14	0,63	0,84	1	16μF	15,6	13,8	11,5	8,8	4,5	
25467	25468	5,4	4,6	2,5	1,19	1,38	0,82	0,97	1,25	16μF	18	16	14	11,8	9	4

230V II = 1 fázisú bekötés (Fázis - Nulla - Védőföld)

230V III = 3 fázisú Delta bekötés Pl.: 1 fázisú frekvenciaváltó esetén

400V III = Csillag bekötés (alapértelmezett) 3 fázisú 400V hálózat esetén

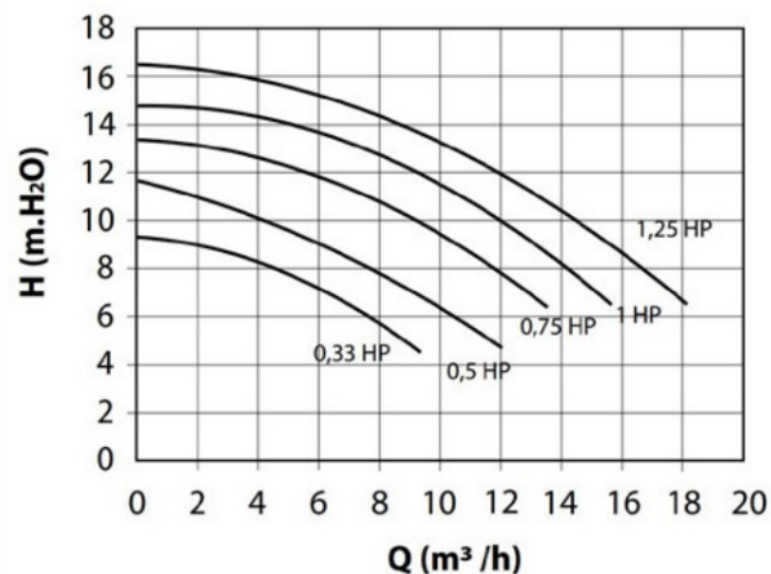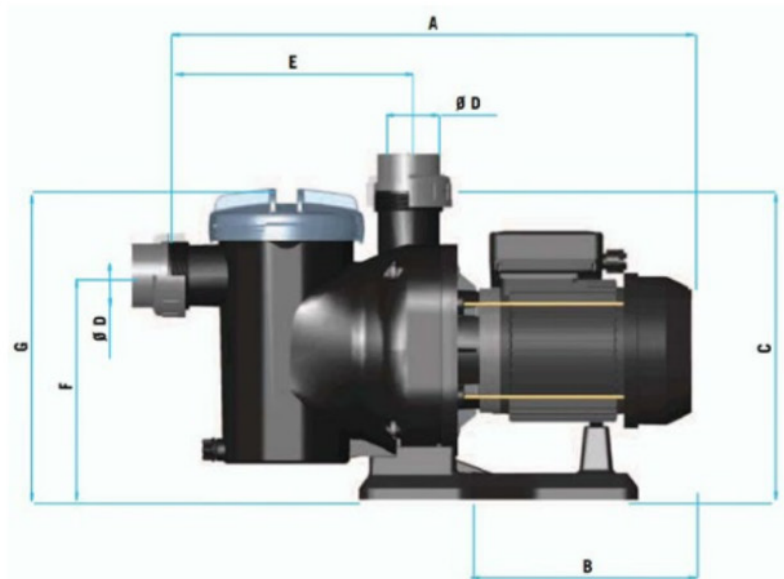

Cikkszám	A	B	C	D	E	F	G	H (szélesség)	I
25461 - 25462	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25463 - 25468	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142